


Опросный лист № _____ от «_____» _____ 201_ г.
на заказ колодца кабельного универсального (ККУ) «PRAdest» с
автоматической системой пожаротушения (АСП) тип 2 ООО «НИС»

Заказчик _____
Адрес _____
Название проекта _____
Местонахождение объекта _____
Контактное лицо (Ф.И.О.) _____
Телефон/Факс _____
E-mail _____

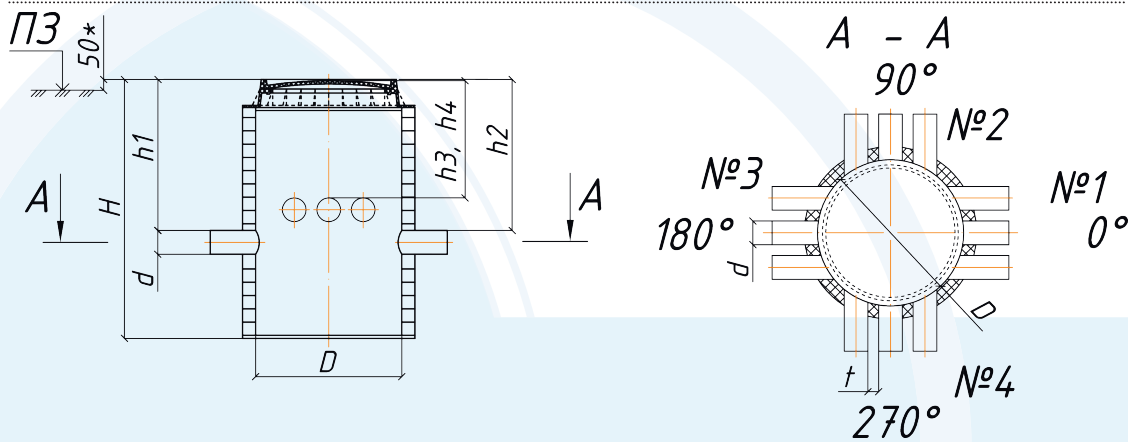

Высота колодца _____ (H, мм)	Количество трубных блоков входящих в колодец: _____
Внутренний диаметр рабочей камеры, (D, мм):	Глубина заложения трубного блока, (h1-h4, мм):
☐ 700 ☐ 1400 ☐ 1000	☐ 1. Патрубок _____ (мм) ☐ 3. Патрубок _____ (мм) ☐ 2. Патрубок _____ (мм) ☐ 4. Патрубок _____ (мм)
Тип трубы патрубка:	Диаметр патрубков в трубном блоке №1-4, (d, мм):
☐ Гладкая ☐ Гофрированная	☐ 1. Патрубок _____ (d, мм) ☐ 3. Патрубок _____ (d, мм) ☐ 2. Патрубок _____ (d, мм) ☐ 4. Патрубок _____ (d, мм)
Расстояние между патрубками _____ (t, мм), (не менее 50 мм)	
Угол поворота патрубков (град):	Количество патрубков в трубном блоке № 1-4 (шт):
☐ 0 ☐ 180 ☐ 90 ☐ 270	☐ 1. Патрубок _____ ☐ 3. Патрубок _____ ☐ 2. Патрубок _____ ☐ 4. Патрубок _____
Установка колодца:	Доставка:
☐ В газоне	☐ ООО «НИС» ☐ Самовывоз
По желанию заказчика колодец дополнительно комплектуется соединительными элементами, кабельными полками, крышками, опорными плитами, плитами перекрытий.***	
Установка дополнительных устройств:	
☐ Система автоматического пожаротушения ☐ Пассивная противопожарная защита	
Примечание	
Подпись _____	Дата заполнения _____
Пояснение: 1. * Размер для справок 2. ** Заполняется производителем. 3. *** Состав комплектации зависит от модели колодца и окончательно определяется производителем.	